


PLANTA BAIXA

ESC 1/150

ÁREA CONSTRUÍDA = 323,47m²
 ÁREA TERRENO = 1.359m²

RUA VARIANTE

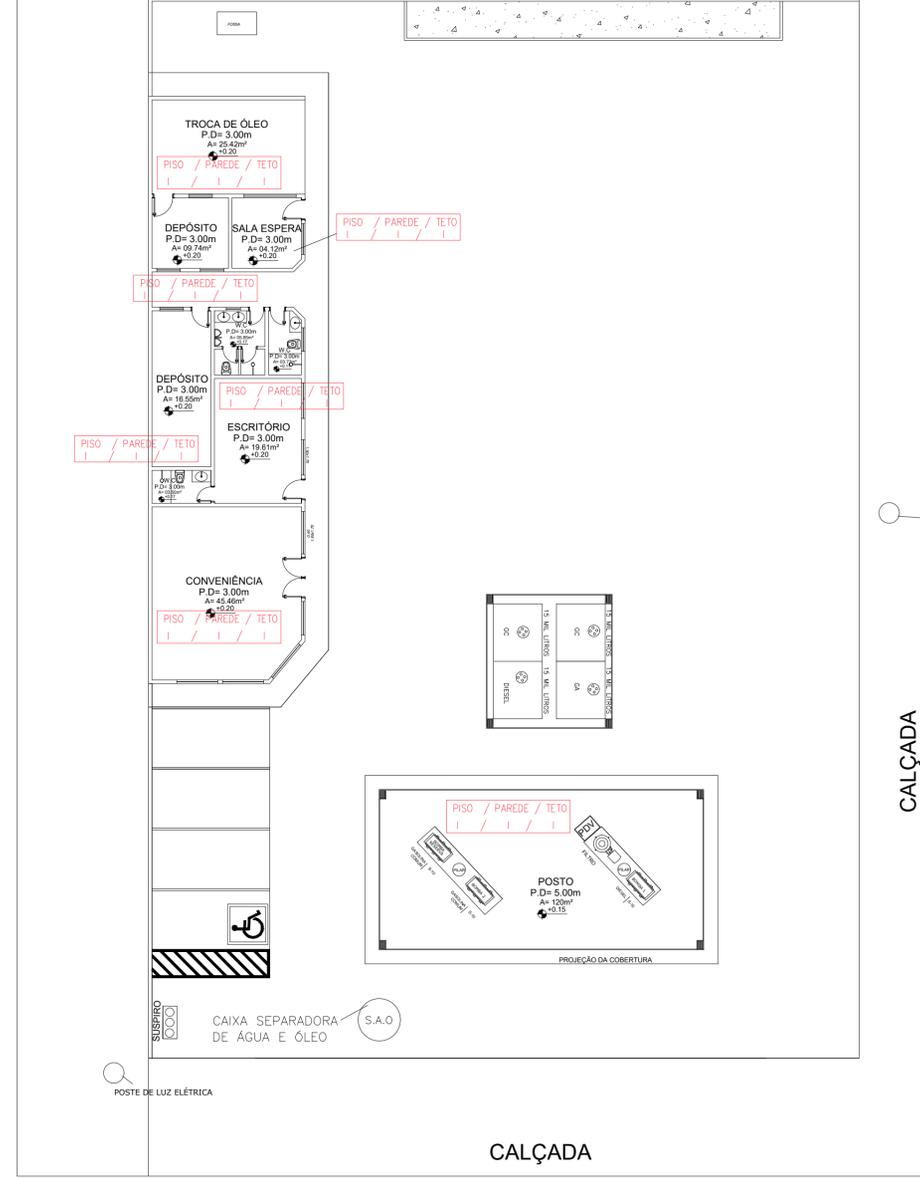

PLANTA BAIXA

ESC 1/150

ÁREA CONSTRUÍDA = 323,47m²
 ÁREA TERRENO = 1.359m²

RUA VARIANTE

QUANT.	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÃO (M)	CONFORME IT 09 PARTE II REALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	FORMA E COR	APLICAÇÃO
02	S3		Saída de emergência	240 x 120	Símbolo: retângular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Símbolo: retângular Fundo: verde Mensagem: "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre ≥ 50mm	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
05	S12		Saída de emergência	400 x 200	Símbolo: retângular Fundo: verde Mensagem: "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre ≥ 50mm	Símbolo: retângular Fundo: verde Mensagem: "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre ≥ 50mm	Indicação da saída de emergência, utilizada com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
03	E5		Extintor de incêndio	300x300	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio

OBS: AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES
 Devem atender aos 5 requisitos de emissão da NBR parte 3 e ler no rodapé as informações 14520 - 1800 KW
 (VALORES DE REFERÊNCIA MÍNIMA) e NOME DO FABRICANTE

QUANT.	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
07 un		Ponto de iluminação de emergência do tipo autônomo (VER DETALHES)
02 un		Ponto de iluminação de emergência do tipo autônomo (áreas industriais) VER DETALHE
03 un		Extintor portátil de pó tipo ABC 6KG 3A:20B:C
VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO		Placas identificadoras de combate ao incêndio (dimensões/código) em cm
		Sentido de rota de fuga

Carimbo:

Projeto de Segurança contra Incêndio e Emergências (PSCIE)

Autor/Projeto: *Ana Cláudia Duarte Lopes*
 ANA CLÁUDIA DUARTE LOPES
 Arquiteta & Urbanista / Esp. Combate a Incêndio CAU N°A132153-6

Proprietário (a):
VARIANTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Conteúdo: PLANTA BAIXA, TABELAS
 Endereço da Edificação: RUA VARIANTE, 01 CHAPÉU VIRADO (MOSQUEIRO) BELEM/ PA

VARIANTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ.: 31.132.757/0002-43

Risco - Médio
 OCUPAÇÃO: C-1, G-3
 CARGA DE INCÊNDIO: 300MJ/m²

Colaborador:
 JESSICA GARCIA

Data: MARÇO/2023
 Escala: Indicada
 Área Construída: 323,47 m²
 Prancha: 01/02

End. Rua Célio Mota nº 25,
 Bairro Dom Aristides
 Marituba - PA.
 CEP. 67.200-000
 Fone: 981441239
 Ins1. @claudialopes.arquiteta
 Email: claudialopes.arquiteta@gmail.com